

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W SOSNOWCU



**OCENA STANU OCHRONY
PRZECIWPOŻAROWEJ
za 2014 rok**

Sosnowiec, styczeń 2015r.

SPIS TREŚCI

STRONA

I.	ORGANIZACJA I KIERUNKI DZIAŁANIA	3
II.	ZATRUDNIENIE W KM PSP SOSNOWIEC	7
III.	ANALIZA BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO MIASTA	10
IV.	DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA	18
	IV.1. MONITORING POŻAROWY	21
	IV. 2. PLACÓWKI OŚWIATOWE	29
	IV.3. SZPITAL MIEJSKI	31
V.	DZIAŁAŁNOŚĆ KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNA	32
VI.	DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA	34
VII.	PODSUMOWANIE	35
VIII.	WNIOSKI	36
IX.	SPIS WYKRESÓW	38
X.	SPIS SCHEMATÓW	39
XI.	SPIS TABEL	39

I. ORGANIZACJA I KIERUNKI DZIAŁANIA


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu działa w oparciu o przepisy Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz na podstawie Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Zarządzeniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Komenda jest zakwalifikowana do II kategorii komend powiatowych/ miejskich Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu zajmuje dwa obiekty na potrzeby własne. Pierwszy przy ul. Klimontowskiej 21, gdzie mieści się siedziba KM PSP wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą Nr 1 „Centrum”.

Drugi obiekt znajduje się przy ul. Wiejskiej 160 - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2 „Porąbka” wraz z Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP i Stanowiskiem Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta.

Strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu tworzą następujące komórki organizacyjne.

Schemat nr 1 Schemat organizacyjny KM PSP w Sosnowcu

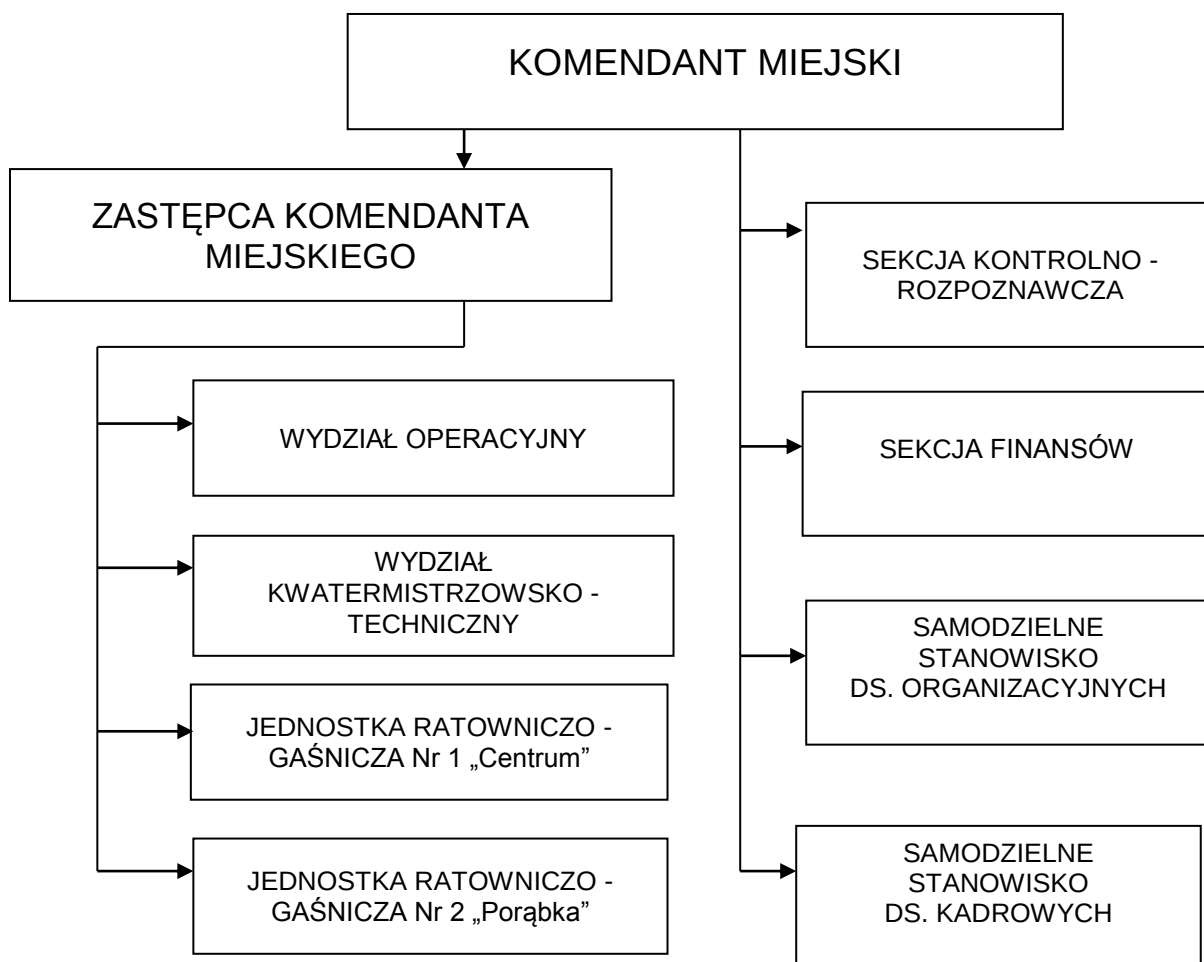

Obecny limit etatowy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu wynosi:

- Komenda Miejska:
 - ❖ system codzienny – 16 etatów w tym: 2 etaty korpusu służby cywilnej oraz 4 etaty pomocnicze,
 - ❖ system zmianowy (SKKM) – 10 etatów.
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 „Centrum”:
 - ❖ system codzienny – 2 etaty,
 - ❖ system zmianowy – 65 etatów.
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 „Porąbka”:
 - ❖ system codzienny – 2 etaty,
 - ❖ system zmianowy - 33 etaty.

Państwowa Straż Pożarna to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu realizuje zadania bezpieczeństwa w dwóch obszarach:

1. **prewencyjnym**, poprzez :

- ❖ rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- ❖ nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

2. **operacyjnym**, poprzez:

- ❖ organizowanie, prowadzenie i koordynację akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- ❖ analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym: w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
- ❖ sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych,

- ❖ sporządzanie rocznych i okresowych analiz oraz zestawień statystycznych ze zdarzeń,
- ❖ planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na obszarze miasta,
- ❖ koordynowanie i nadzorowanie, a także prowadzenie spraw związanych z organizowaniem obronności w Komendzie Miejskiej.

W ramach współpracy z administracją samorządową, innymi służbami i instytucjami współdziałającymi z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, przedstawiciele komendy uczestniczyli w:

- Powiatowych Komisjach Bezpieczeństwa i Porządku,
- Komisjach Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej,
- Sesjach Rady Miejskiej,
- Uroczystościach związanych z obchodami świąt państwowych, uroczystościach resortowych i innych.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu, jak co roku, w dniu 09 maja 2014r. zorganizowała uroczyste obchody „Dnia Strażaka 2014r.” Na w/w uroczystości dyplomami i odznaczeniami wyróżniono wielu funkcjonariuszy tutejszej Komendy. Spotkanie z okazji majowego święta „Dnia Strażaka” było doskonałą okazją do złożenia podziękowań wszystkim osobom życzliwym i pomocnym Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

Ponadto w 2014r. tutejsza komenda przyłączyła się do akcji organizowanej przez m.in. Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, która jest współtwórcą gry QuestCity w ramach projektu współfinansowanego z Programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”. QuestCity jest bezpłatną grą edukacyjną, która uczy dzieci bezpiecznych zachowań na wypadek wystąpienia różnorodnych zdarzeń niebezpiecznych. Stworzono ją aby motywować i przyciągać zainteresowanie młodych Europejczyków tematyką bezpieczeństwa osobistego, jak również bezpieczeństwa naszego najbliższego otoczenia.

W 2014 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu po raz pierwszy uczestniczyła w Ogólnoświatowej Kampanii „16 dni Przeciwno Przemocy”. Kampania miała na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienia lokalnych struktur przeciwdziałającym przemocy wobec kobiet.

II. ZATRUDNIENIE W KM PSP SOSNOWIEC

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu łącznie zatrudnionych było 127 osób, z czego:


- ❖ 120 osób to funkcjonariusze PSP,
- ❖ 2 osoby to pracownicy korpusu służby cywilnej,
- ❖ 5 osób to pracownicy cywilni.

Wśród funkcjonariuszy 5 osób znajduje się w okresie służby przygotowawczej.

Pod względem wykształcenia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu przeważają funkcjonariusze posiadający wykształcenie średnie 68 osób, z czego 28 posiada wykształcenie policealne. Nieco mniejszą grupę stanowią funkcjonariusze z wykształceniem wyższym – 52 osoby. W przypadku pracowników zajmujących etaty cywilne większość posiada wykształcenie wyższe.


Dokładną strukturę zatrudnienia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w 2014 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 1 – Struktura zatrudnienia według poziomu wykształcenia.

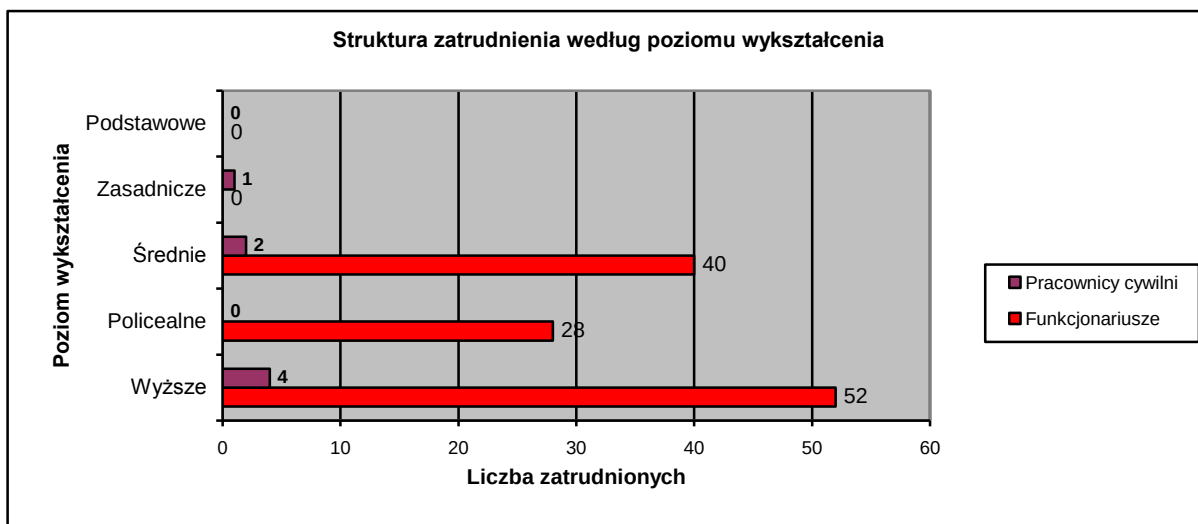

Analizując strukturę zatrudnienia funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w roku ubiegłym pod względem stażu służby przeważały osoby nie przekraczające 10-u lat służby. Dokładną strukturę zatrudnienia według kryterium stażu służby przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2 – Struktura zatrudnienia według lat służby.

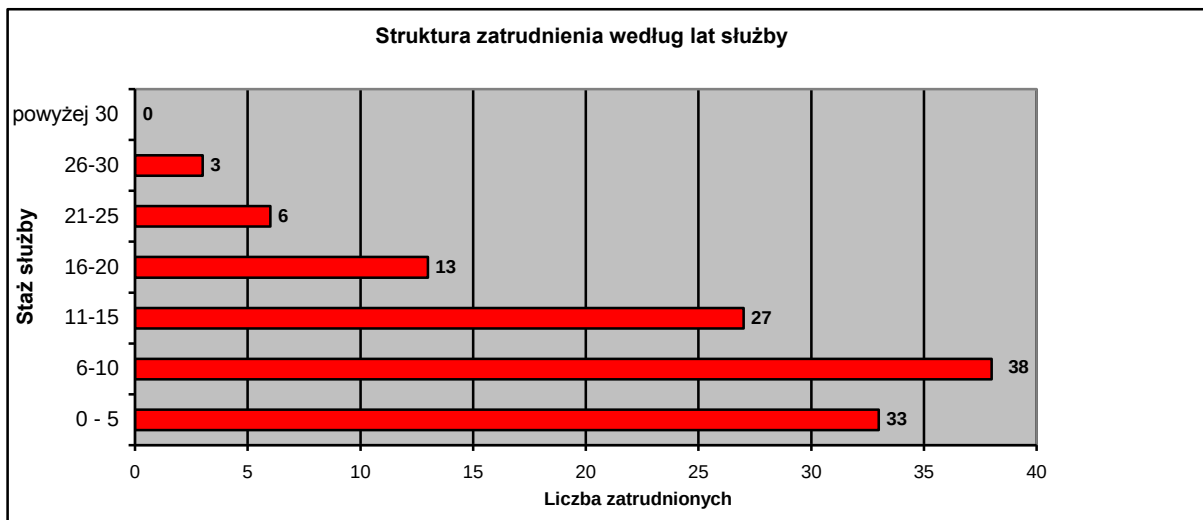

W roku 2014 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w ramach studiów i szkoleń tj.:

- ❖ Szkoła Główna Służby Pożarniczej – 3 osoby,
- ❖ szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej – 8 osób.

Ponadto następująca liczba strażaków kontynuowała naukę:

- ❖ w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej – 4 osoby,
- ❖ w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – 2 osoby.

W 2014 roku przeprowadzono specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy pełniących służbę w KM PSP w Sosnowcu z zakresu:

- ❖ ratownictwa medycznego dla **26** funkcjonariuszy. Szkolenie zakończyło się egzaminem, który uprawnia funkcjonariuszy do używania tytułu Ratownika Medycznego PSP,
- ❖ w miesiącach maj – czerwiec Dowódcy i Zastępcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych uczestniczyli w szkoleniach dotyczących zagrożeń na jakie ratownik może napotkać, a związanych z prądem elektrycznym,
- ❖ w miesiącu wrześniu przeprowadzono szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ LPR (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) w bazie HEMS Gliwice (Zespół Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego),

- ❖ w miesiącu październiku przeprowadzono w bazie HEMS w Warszawie szkolenia dla instruktorów w zakresie współpracy z SP ZOZ LPR.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu pracownicy zatrudnieni są zarówno w codziennym jak i zmianowym rozkładzie czasu służby. W 2014 roku funkcjonariusze komendy wypracowali łącznie 28 490 nadgodzin z czego w:

- ❖ pierwszym półroczu 14 097 nadgodzin,
- ❖ drugim półroczu 14 393 nadgodziny.


Wszystkie wypracowane przez funkcjonariuszy nadgodziny związane były z koniecznością zapewnienia właściwego zabezpieczenia operacyjnego miasta Sosnowiec.

III. ANALIZA BEZPIECZENSTWA POŻAROWEGO MIASTA


W 2014 roku Państwowa Straż Pożarna w Sosnowcu interweniowała łącznie **2112** razy (w stosunku do ubiegłego roku, gdzie odnotowano 1840 interwencji – nastąpił wzrost o około 14,8%), w tym:

- **923** razy przy gaszeniu pożarów (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 10,4%, w którym odnotowano **836** pożary),
- **932** razy przy usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 22,5%, w którym interweniowano **761** razy),
- **257** razy wyjeżdżano do fałszywych alarmów (wzrost liczby alarmów w porównaniu do roku 2013 o około 5,8% w którym wyjeżdżano **243** razy).


Wykres nr 3 – Ilość zdarzeń ogółem w latach 2005 – 2014r.

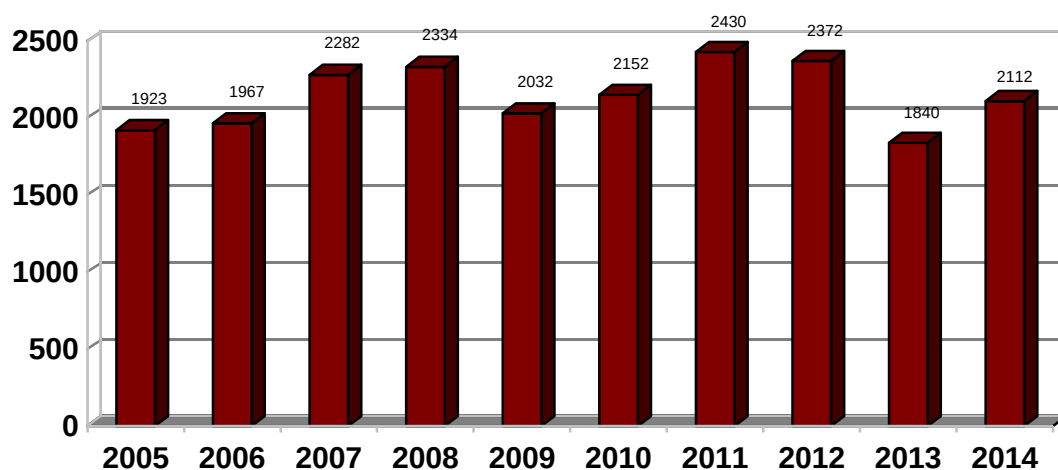

Wykres nr 4 – Pożary w latach 2005 – 2014r.

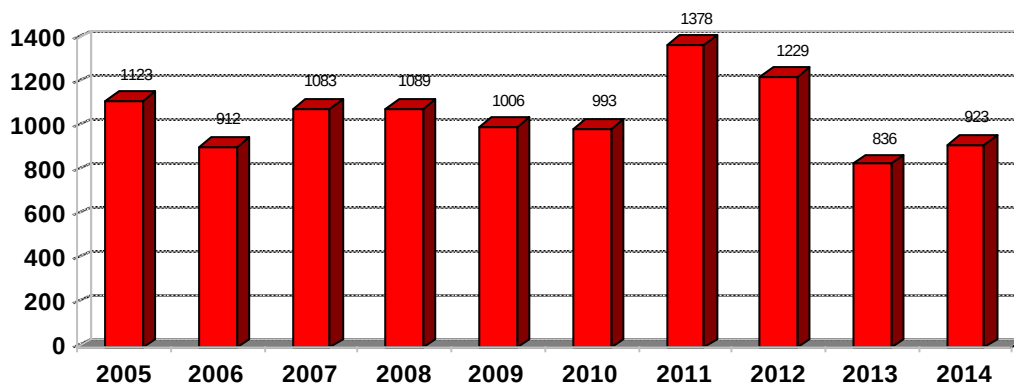

Wykres nr 5 - Miejscowe zagrożenia w latach 2005 – 2014r.

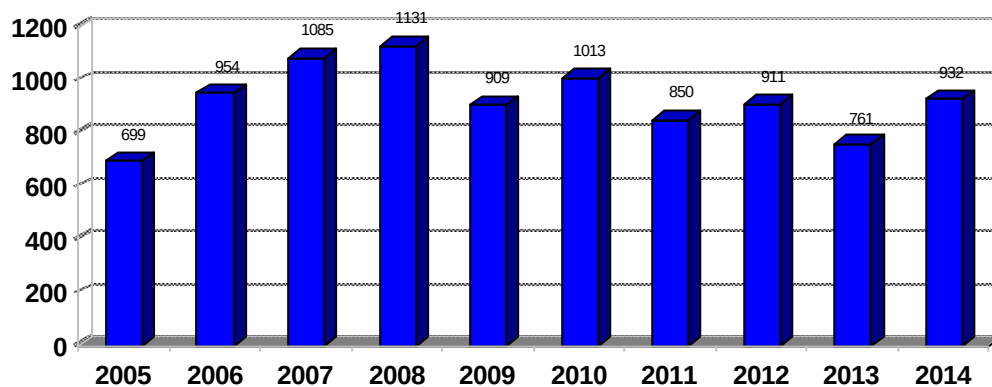

Wykres nr 6 - Alarmy fałszywe w latach 2005 – 2014r.

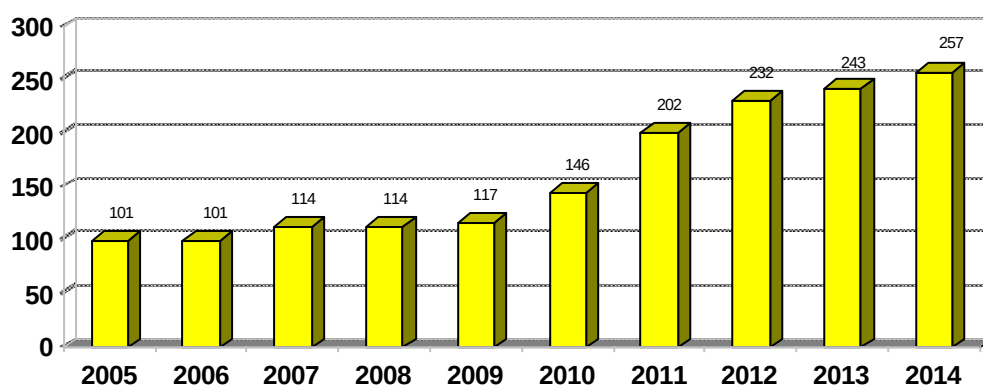


Tabela nr 1 – Ilość zdarzeń w rozbiciu na wielkość oraz rodzaj.

LP.	Miesiąc	Pożary					Miejscowe zagrożenia						Alarmy fałszywe				OGÓŁEM ZDARZEŃ
		RAZEM	Małe	Średnie	Duże	Bardzo duże	RAZEM	Małe	Lokalne	Średnie	Duże	Gigantyczne	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	
1	Styczeń	46	46	0	0	0	60	10	49	1	0	0	11	3	4	4	117
2	Luty	78	78	0	0	0	68	22	46	0	0	0	12	0	6	6	158
3	Marzec	276	266	10	0	0	63	13	49	1	0	0	19	2	11	6	358
4	Kwiecień	136	133	3	0	0	50	10	40	0	0	0	16	1	8	7	202
5	Maj	44	42	1	1	0	97	21	76	0	0	0	26	1	19	6	167
6	Czerwiec	59	59	0	0	0	62	13	49	0	0	0	18	3	9	6	139
7	Lipiec	42	42	0	0	0	138	11	126	1	0	0	25	1	15	9	205
8	Sierpień	41	41	0	0	0	125	14	110	1	0	0	23	1	10	12	189
9	Wrzesień	49	49	0	0	0	74	9	62	2	1	0	18	2	8	8	141
10	Październik	52	51	0	1	0	68	20	47	1	0	0	26	0	15	11	146
11	Listopad	47	47	0	0	0	60	23	37	0	0	0	27	1	18	8	134
12	Grudzień	53	53	0	0	0	67	17	49	1	0	0	36	1	27	8	156
	RAZEM:	923	907	14	2	0	932	183	740	8	1	0	257	16	150	91	2112

W wyniku powstałych pożarów i miejscowych zagrożeń **śmierć poniosło 11 osób, 166 osoby zostały ranne, w tym 12 dzieci**. W działaniach ratowniczo - gaśniczych ranny został **1 strażak**.

Najczęstszą przypuszczalną przyczyną powstawania pożarów jest nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem oraz wypalanie pozostałości roślinnych, w wyniku których doszło do powstania, aż **625 pożarów**. Pozostałe przypuszczalne przyczyny powstawania pożarów i miejscowych zagrożeń przedstawiają poniższe tabele.

Tabela nr 2 – Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów.

Przypuszczalna przyczyna	Ilość
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	446
NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	179
Nieustalone	107
Inne przyczyny	90
Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	41
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	16
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	13
Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	11
NON przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	11
NOD w pozostałych przypadkach	7

Tabela nr 3 – Najczęstsze przyczyny miejscowych zagrożeń.

Przypuszczalna przyczyna	Ilość
Inne przyczyny	438
Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	118
Huragany, silne wiatry, tornada	114
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	94
Nieustalone	75
Gwałtowne opady atmosferyczne	47
Wady urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne)	12
Akcje terrorystyczne	6
Celowe działanie człowieka	4
Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp.	4
Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu	3

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne)	3
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych	2
Niewłaściwe zabezpieczenie hodowlanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków	2
Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych	2
Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne	2

Teren miasta Sosnowca zabezpieczają dwie Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP, których działania w roku 2014 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4 – Ilość interwencji w poszczególnych JRG 2014r.

Jednostka	Pożar	Miejscowe Zagrożenie	Alarm Falszywy
JRG NR1 Sosnowiec Centrum	693	725	223
JRG NR2 Sosnowiec Porąbka	329	251	102

W likwidacji zdarzeń mających miejsce w 2014 roku na terenie naszego miasta brało udział **2651 zastępów z 12066 ratownikami.**

Prowadzenie szybkich i skutecznych działań wymagało wielokrotnie współdziałania podczas akcji z innymi służbami i instytucjami. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące powyższego zakresu.

Tabela nr 5 – Współdziałanie podczas akcji z innymi służbami i instytucjami.

Rodzaj zdarzenia	Służby i instytucje współdziałające						
	OSP poza KSRG	Policja	Pogotowie ratunkowe	Straż Miejska	Pogotowie Energetyczne	Pogotowie Gazowe	Inne służby/instytucje
Pożar	0	190	52	5	47	10	69
Miejscowe zagrożenie	0	613	242	21	29	13	257
PODSUMOWANIE:	0	803	294	26	76	23	326

Komenda Miejska PSP w Sosnowcu do realizacji zadań ustawowych dysponuje następującymi samochodami pożarniczymi oraz sprzętem ratowniczym:

Tabela nr 6 – Pojazdy pożarnicze.

Lp.	Oznaczenie	Nazwa	ilość	rok produkcji
Komenda Miejska				
1	SLOp	Lekki Samochód Operacyjny	2	(1999,2012)
2	SLKW	Lekki Samochód Kwatermistrzowski	5	(1993-2006)
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Nr1 „Centrum”				
3	GBA	Średni Samochód Ratowniczo Gaśniczy	1	2002
4	GBA	Średni Samochód Ratowniczo Gaśniczy	1	2004
5	GCBA-Rt	Ciężki Samochód Ratowniczo Gaśniczy	1	2009
6	GBA-Rt	Średni Samochód Ratowniczo Gaśniczy	1	2014
7	SD37	Samochód Drabina 37m	1	1993
8	SLPgaz	Lekki Samochód Specjalny	1	1997
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Nr2 „Porąbka”				
9	GBA-Rt	Średni Samochód Ratowniczo Gaśniczy	1	2002
10	GCBA	Ciężki Samochód Ratowniczo Gaśniczy	1	2002
11	SCKn	Ciężki Samochód Kontenerowy	1	2001
12	KONTENERY	Pompowo – szlamowy, Przeciwpowodziowy, Inżynieryjno – pionierski, Środka pianotwórczego	4	1998-2005

Komenda Miejska PSP w Sosnowcu dysponuje specjalistycznym sprzętem, umożliwiającym podejmowanie szybkich i sprawnych działań ratowniczo – gaśniczych, do którego należą między innymi: łodzie, motopompy pływające i przenośne przeznaczone do wody czystej i zanieczyszczonej, piły i pilarki do drewna, stali i betonu, narzędzia hydrauliczne, armaturę wodno – pianową, urządzenia pneumatyczne, zestawy medyczne PSP R1 i R2 oraz defibrylatory, agregaty prądotwórcze, urządzenia pomiarowe substancji niebezpiecznych, ubrania specjalne przeciwchemiczne.

Komenda przeprowadziła szereg działań mających na celu podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przeciwpożarowej. Działania te polegały między innymi na prelekcjach w szkołach i przedszkolach, pokazach sprzętu będącego na wyposażeniu PSP oraz aktywnym uczestnictwie podczas imprez organizowanych przez władze miasta oraz instytucje pożytku publicznego. Funkcjonariusze nadzorowali praktyczne sprawdzanie warunków oraz organizacji ewakuacji, udzielając porad oraz wskazówek dotyczących prawidłowego przebiegu procesu ewakuacji. Kontynuując działania wzorując się na latach ubiegłych komenda uczestniczyła w akcji „Nie dla czadu” polegającą na rozpowszechnieniu plakatów opisujących zagrożenia oraz sposób postępowania w przypadku obecności tlenku węgla. Ponadto w związku poleceniem Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach

przeszkolono w zakresie postępowania podczas zdarzeń z tlenkiem węgla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz Strażników Miejskich.

W minionym roku, po raz kolejny, uczestniczono w akcji pn. *"Pomóż Sosnowieckim Kasztanowcom"*, zorganizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Sosnowcu. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu mając na uwadze ochronę środowiska przyłączyła się do w/w przedsięwzięcia i objęła ochroną przed szkodnikiem kasztanowce wzdłuż ul. Klimontowskiej.

W celu poprawy znajomości charakterystyki pożarowej obiektów na terenie miasta Sosnowiec przeprowadzono szereg ćwiczeń praktycznych mających na celu podwyższenie efektywności prowadzonych akcji ratowniczo – gaśniczych należy wymienić tutaj ćwiczenia w komorze dymowej przeprowadzone na terenie JRG w Katowicach - Piotrowicach w miesiącu kwietniu. Szkolenie to miało za zadanie doskonalenie zasad poruszania się oraz ewakuacji w warunkach niedostatecznej widoczności i ograniczonej przestrzeni. Dwukrotnie zorganizowano ćwiczenia praktyczne na terenie zakładu ArcelorMittal Poland S. A. Oddział w Sosnowcu przy ulicy Niweckiej. Pierwsze odbyły się w miesiącu kwietniu, a ich głównym celem było sprawdzenie wewnętrznych procedur Huty i współdziałania z zastępami PSP w sytuacji rozszczelnienia rurociągu gazowego przy hali produkcyjnej oraz ewakuacji poszkodowanego z tunelu pętlowego nożycy. W trakcie ćwiczeń wykorzystywano techniki alpinistycznych w pracach w zagłębieniach i ewakuacja poszkodowanych. Drugie ćwiczenia miały miejsce w miesiącu maju, podczas których ćwiczono wykorzystanie potencjału sił i środków w trakcie pożarów kanałów kablowych. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki z miasta Sosnowca, oraz zastępy z JRG Jaworzna. Pod koniec miesiąca sierpnia zorganizowano wyjazdowe ćwiczenia doskonalące z zakresu technik ratownictwa wodnego oraz obsługi i wykorzystania posiadanych łodzi motorowych. Ćwiczenia odbyły się na rzece Odrze, na odcinku „Zlewnia Kędzierzyn Koźle”, a uczestniczyło w nich 13 funkcjonariuszy z JRG nr 1 i 2.

W dniach 09 – 11 września 2014 na terenie Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia przeprowadzono ćwiczenia na 10 kondygnacyjnym budynku byłego biurowca. Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości systemu operacyjnego sił i środków KM PSP Sosnowiec i KM PSP Jaworzno, sił i środków wchodzących w skład KSRG z terenu miasta oraz sił z sąsiednich

powiatów na wypadek powstania pożaru lub miejscowego zagrożenia w budynku wielokondygnacyjnym, a także praktyczne wykorzystanie mobilnego stanowiska dowodzenia przy wykorzystaniu kontenera dowodzenia i łączności z KW PSP Katowice.

Ponadto w dniach 14 – 16 października 2014 na terenie PKM Sosnowiec zorganizowane były „I WARSZTATY RATOWNICZE SPECJALISTYCZNYCH GRUP RATOWNICTWA TECHNICZNEGO z woj. śląskiego” Zorganizowane przez KM PSP Dąbrowa Górnicza. Głównym cel „Warsztatów...” była wymiana doświadczeń w ramach Specjalistycznych Grup Ratownictwa Technicznego funkcjonujących na terenie woj. śląskiego oraz wypracowanie i zaproponowanie długoterminowej strategii rozwojowej we wskazanych obszarach, w których sytuacja wymaga szczegółowej diagnozy z uwzględnieniem zmian jakie zachodzą w otoczeniu. Uczestnicy ćwiczeń mieli możliwość zapoznania się z budową oraz zasadą działania posiadanych w PKM Sosnowiec Autobusów hybrydowych. W ćwiczeniach uczestniczyli siły i środki z miasta Sosnowca, oraz Specjalistyczne Grupa Ratownictwa Technicznego Dąbrowa Górnicza – Gliwice, Bielsko Biala, CS PSP Częstochowa i Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza Jastrzębie Zdrój.

Komendant Główny PSP w Warszawie wprowadził w 2013 roku nowe zasady organizacji ratownictwa specjalistycznego w KSRG w związku z czym zaszła konieczność przeprowadzenia przez tut. komendę analizy wyposażenia w sprzęt normatywny określony w zasadach, co skutkowało koniecznością uzupełnienia braków w sprzęcie. W roku 2014 KM PSP w Sosnowcu w miarę posiadanych środków finansowych kontynuowała zakupy niezbędnego sprzętu i wyposażenie pozwalające na osiągnięcie gotowości operacyjnej w zakresie podstawowym ratownictwa specjalistycznego dla:

- JRG nr 1 „Centrum”:
 - Wodnego – skafandry wypornościowe.
- JRG nr 2 „Porąbka”:
 - Medycznego – defibrylator.

Posiadane środki finansowe nie pozwoliły na doposażenie JRG nr 1 „Centrum” w sprzęt do specjalistycznego ratownictwa wodnego tj. łódź typu „Jacek”.

Teren miasta jest chroniony w stopniu dobrym i nie występuje potrzeba rozbudowy sieci podmiotów KSRG na terenie miasta, w porze dziennej ponad 98% populacji miasta i ponad 95% powierzchni jest w zasięgu w czasie do 15 minut. Ze względu na charakter infrastruktury drogowej i kolejowej w mieście nie jest

możliwa poprawa parametrów dojazdu do poszczególnych części miasta bez budowy kolejnych ulic bądź wiaduktów nad liniami kolejowymi.

Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż OSP Sosnowiec Cieśle nie spełnia ustalonego, przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach w porozumieniu z Zarządem Wojewódzkim ZOSP w Katowicach, minimalnego poziomu wykształcenia dla członków OSP z jednostek nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W związku z brakami w wykształceniu nie ma możliwości dysponowania jednostki OSP Sosnowiec Cieśle do zdarzeń, do momentu uzupełnienia wymaganego poziomu wykształcenia.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA

Sekcja kontrolno – rozpoznawcza przeprowadziła w 2014 roku ogółem 107 kontroli. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego wydano 88 decyzji administracyjnych w sprawie usunięcia uchybień lub prolongujących termin realizacji zaleceń.

W 2014 roku w sumie ujawniono blisko 135 nieprawidłowości i uchybień z zakresu przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania skontrolowanych obiektów. Najwięcej nieprawidłowości, podobnie jak w latach ubiegłych, dotyczyło dróg ewakuacyjnych (brak oznakowania, wykonane obudowy z materiałów palnych, brak możliwości natychmiastowego otwarcia wyjść ewakuacyjnych itp.). Wiele stwierdzonych uchybień obejmowało brak wyposażenia obiektów w obowiązkowy sprzęt przeciwpożarowy, w tym gaśnice i instalacje wodociągowe przeciwpożarowe, a także braki oznakowania i wymaganych przeglądów.

Nadmienić należy, że w przypadku jednego obiektu tj. Hotel „BOUTIQUE” przy ul. Partyzantów 11 stwierdzono, że stan przestrzegania w obiekcie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym przede wszystkim w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji, jest określony w przepisach jako stanowiący zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z powyższym wydana została decyzja administracyjna zakazująca eksploatacji obiektu.

Ważniejsze obiekty, w których przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze to:

- ✓ Zamek Sielecki przy ul. Zamkowej 2,
- ✓ Egzotarium przy ul. Piłsudskiego 116,
- ✓ PKO BP przy ul. Kilińskiego 20,
- ✓ Hotel „BOUTIQUE” przy ul. Partyzantów 11,
- ✓ Hostel Brooklyn przy ul. Plonów 5,
- ✓ Placówki Oświatowe:
 - Szkoła Podstawowa nr 25 przy ul. Krasickiego 1,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 przy ul. Jasieńskiego 2A,
- ✓ Hale Produkcyjno – Magazynowe:
 - Hala „BIK” przy ul. Orłąt Lwowskich 146,

- Hala „Fabryka Maszyn Górniczych NIWKA” przy ul. Wojska Polskiego 25/27,
- Hala „Hurtownia Nabiałowa” przy ul. Wojska Polskiego 138A,
- Hala „Iglotex” przy ul. Lenartowicza 188,
- Hala „Caterpillar” przy ul. Jedności 10,
- ✓ Zakłady szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności Państwa:
 - Kopalnia KWK Kazimierz-Juliusz - Szyb „Kazimierz I” przy ul. Ogrodowej 1,
 - Kopalnia KWK Kazimierz-Juliusz - Szyb „Karol” przy ul. Minerów 2,
 - Kopalnia KWK Kazimierz-Juliusz - Szyb „Maczki” przy ul. Stacyjnej 2,
- ✓ Obiekty Handlowe:
 - Pawilon Handlowy przy ul. Grota Roweckiego 40,
 - Salon meblowy „BODZIO” przy ul. Długosza 84,
- ✓ Stacje Paliw:
 - Stacja LPG przy ul. Plonów 10,
 - Stacja LPG przy ul. Stalowa/Okólna,
 - Stacja ORLEN przy ul. 11 Listopada,
- ✓ Restauracje:
 - Restauracja „Moja Pasja” przy ul. Podjazdowej 21,
 - Restauracja „Wiktoria” przy ul. Gen Wł. Andersa 51.

Dwukrotnie, w ciągu roku, skontrolowano wszystkie znajdujące się w rejonie miasta kompleksy leśne wchodzące w skład Nadleśnictwa Chrzanów, Nadleśnictwa Siewierz, Wspólnoty Leśnej Sławków oraz podmioty mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe kompleksów leśnych. W sumie przeprowadzono 10 kontroli.

Zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego prowadzono odbiory obiektów przekazywanych do użytkowania. W związku z otrzymanymi zgłoszeniami przeprowadzano czynności kontrolno – rozpoznawcze w 20 obiektach przed przystąpieniem do ich eksploatacji, związane ze sprawdzeniem stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zgodności ich wykonania z projektem budowlanym. Do najważniejszych obiektów należą:

- ✓ Hotel Centrum przy ul. Warszawska/Modrzejowska,
- ✓ Market „BIEDRONKA” przy ul. Głównej,
- ✓ Market „BIEDRONKA” przy ul. Sobieskiego,

- ✓ Market „LIDL” przy ul. Dmowskiego,
- ✓ Pawilon Handlowy „CZERWONA TOREBKA” przy ul. Bora-Komorowskiego,
- ✓ Pawilon Handlowo-Usługowy przy ul. Wojska Polskiego/Tuwima,
- ✓ Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Marii Curie Skłodowskiej,
- ✓ Centrum Wspinaczkowe Sport Poziom 450 przy ul. Narutowicza,
- ✓ Centrum Logistyczne „Milowice” przy ul. Baczyńskiego,
- ✓ Centrum Logistyczne RABEN przy ul. Inwestycyjnej,
- ✓ Centrum Logistyczne „Goodman Poland Sp. z o.o.” przy ul. Inwestycyjnej,
- ✓ Centrum Dystrybucyjne „Jeronimo Martins Polska S.A.” przy ul. Inwestycyjnej,
- ✓ Hala Produkcyjno-Magazynowa „NOBUD Sp. z o.o.” przy ul. Wojska Polskiego 25,
- ✓ Centrum Pediatrii przy ul. Zapolskiej – nadbudowana część administracyjna,
- ✓ Szpital Chirurgii Jednego Dnia przy ul. Wojska Polskiego,
- ✓ Wydział Farmaceutyczny ŚUM przy ul. Jagiellońskiej 4 – nowo wybudowany segment,
- ✓ Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Grenadierów.

W stosunku do 6 obiektów, po przeprowadzonych czynnościach kontrolno – rozpoznawczych, Komendant Miejski PSP wydał negatywną opinię w związku ze stwierdzonymi uchybieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej i brakiem zgodności wykonania z przedstawionym projektem budowlanym.

W stosunku do zgłoszonych 51 obiektów udzielono wyjaśnień przed przystąpieniem do ich użytkowania. Dotyczy to obiektów, których projekty budowlane, na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, nie podlegają uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a tym samym Państwowa Straż Pożarna nie ma obowiązku zajęcia stanowiska.

Wydano 16 opinii dotyczących imprez masowych, które odbyły się na terenie miasta Sosnowiec. Wydanie każdej z opinii poprzedzone zostało przeprowadzeniem lustracji terenu lub obiektu, w którym impreza miała się odbyć.

W okresie między Świątami Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem przeprowadzono kontrole stoisk i punktów sprzedaży fajerwerków, skontrolowano 10 podmiotów. W trzech skontrolowanych obiektach stwierdzono nieprawidłowości

w zakresie sprzedaży, magazynowania i ekspozycji materiałów pirotechniki widowiskowej, głównie w związku z brakiem wymaganej ilości oraz rodzaju środków gaśniczych zgromadzonych przy stoisku sprzedaży lub zapleczu magazynowym. Wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte w toku prowadzonych czynności.

W stosunku do 1 zdarzenia tj. pożar obiektu Bazyliki Katedralnej pw. Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kościelnej, przeprowadzone zostały czynności kontrolno – rozpoznawcze w związku z dochodzeniem po pożarowym, mającym na celu wstępne ustalenie przyczyn pożaru.

Podsumowując, sekcja kontrolno – rozpoznawcza tutejszej Komendy, podjęła działania w stosunku do ponad 428 zgłoszeń, wliczając powyższe kontrole, jak również wydane, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, opinie i postanowienia.

IV.1. MONITORING POŻAROWY

WYMOGI W ZAKRESIE WYPOSAŻANIA OBIEKTÓW W SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ ORAZ PODŁĄCZANIA ICH DO SYSTEMU MONITORINGU POŻAROWEGO (WYCIĄG Z PRZEPISÓW I WYTYCZNYCH)

W zakresie wymagań prawnych stawiających właścicielom, zarządcom oraz użytkownikom obiektów dotyczących wyposażania ich w systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz podłączania do systemu monitoringu pożarowego, najważniejszymi dokumentami są:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2009.178.1380 j.t. ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719);
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 ze zm.).

Zgodnie z zapisami art. 5 ustawy o ochronie przeciwpożarowej wszystkie obiekty zobligowane do wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej, a nie mające własnych jednostek ratowniczych, zobligowane są do podłączenia do systemu monitoringu pożarowego.

Cytat:

Art. 5. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, objętych obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji pożarowej wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza, jest obowiązany połączyć te urządzenia z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Katalog obiektów zobligowanych do wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej wynika z § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719).

Cytat:

§ 28. 1. Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

- 1) budynkach handlowych lub wystawowych:
 - a. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m²,*
 - b. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m²;**
- 2) teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;*
- 3) kinach o liczbie miejsc powyżej 600;*
- 4) budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;*
- 5) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;*
- 6) szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;*
- 7) szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;*
- 8) domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;*
- 9) zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;*
- 10) budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;*
- 11) budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;*
- 12) budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;*
- 13) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;*

- 14) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
- 15) ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
- 16) centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
- 17) garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m² lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
- 18) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
- 19) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
- 20) bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m²;
- 21) bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 11, nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane na terenach zamkniętych służących obronności państwa, oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.

Niezależnie od powyższego, wymóg zastosowania systemu sygnalizacji pożarowej i wpięcie go do systemu monitoringu pożarowego może wynikać z postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP zatwierdzającego ekspertyzę techniczną, opracowaną na podstawie odrębnych przepisów przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcę budowlanego, warunkującą zastosowanie rozwiązań zamiennych lub zastępczych w stosunku do wymaganych odpowiednimi przepisami, a niemożliwych do zastosowania z uwagi na zaistniałe szczególnie uzasadnione uwarunkowania lokalne.

Zgodnie z posiadanymi przez tut. Komendę informacjami, opisany wyżej tryb nie został zastosowany w obiekcie Bazyliki Katedralnej. Ponadto budynek Bazyliki Katedralnej przy ul. Kościelna 1 w Sosnowcu klasyfikowany jest do grupy średniowysokich budynków użyteczności publicznej, a jako zabytek nie jest wpisany w wykaz muzeów i zabytków budowlanych, w których wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. **Mając na uwadze powyższe budynek Bazyliki nie jest zobligowany do**

wyposażenia w SSP, tym samym nie musi być połączony z tut. Komendą w systemie monitoringu pożarowego.

Przyjąć można, że dobrowolne wyposażenie obiektu Bazyliki w nowoczesny system sygnalizacji pożaru podłączony do systemu monitoringu pożarowego przy KM PSP w Sosnowcu, co ma miejsce w przypadku blisko połowy z 56 monitorowanych obiektów, (w tym 33 obiekty zobligowane do podłączenia, a 23 monitorowane dobrowolnie), pozwoliłoby na wcześniejsze wykrycie pożaru i wcześniejsze podjęcie działań, co mogło by nieć wpływ na charakter i zakres prowadzonych czynności ratowniczych oraz w znaczący sposób ograniczyć skutki pożaru.

Warunki podłączenia do systemu monitoringu pożarowego zgodnie z zapisami §31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) uzgadnia właściwy miejscowo Komendant Miejski PSP.

Cytat:

§ 31. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, uzgadnia z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta.

W związku z powyższym w tut. Komendzie wprowadzony został do użytkowania dokument pt. „Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 „Porąbka” przy ul. Wiejska 160”, który jest podstawą uzgodnienia sposobu połączenia danego obiektu z jednostką przynależną do tut. Komendy w systemie monitoringu pożarowego. W zakresie kompletności wniosku zwanego z podłączeniem nowego obiektu obowiązują wytyczne określone w punktach od 2.18 do 2.28 przywołanych wyżej „Wymagań organizacyjno – technicznych...”, których cała treść dostępna jest na stronie internetowej tut. Komendy pod adresem www.sosnowiec.kmpsp.gov.pl w zakładce „Prewencja/Monitoring pożarowy”.

Cytat:

2.18. Przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych i sygnałów

uszkodzeniowych, tj. połączenia nowego systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:

- 2.18.1. złożeniem pisemnego wniosku abonenta do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu,
- 2.18.2. złożeniem informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie, w tym: nazwa producenta, wykaz urządzeń systemu, zakres i obszar ochrony obiektu, organizacja alarmowania w obiekcie, itp., a także oświadczenie o sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania,
- 2.18.3. złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a podmiotem świadczącym usługi w zakresie zapewnienia okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (dopuszcza się usunięcie z umów informacji o charakterze handlowym lub złożenie oświadczenia stron o zawarciu umowy wraz z informacjami dotyczącymi okresu obowiązywania i zakresu umowy),
- 2.18.4. złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem o świadczenie usługi transmisji alarmu pożarowego (dopuszcza się usunięcie z umów informacji o charakterze handlowym lub złożenie oświadczenia stron o zawarciu umowy wraz z informacjami dotyczącymi okresu obowiązywania i zakresu umowy),
- 2.18.5. złożeniem oświadczenia o stosowanych torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych w szczególności:
 - tor radiowy – wskazanie operatora wraz z numerem aktualnego pozwolenia radiowego wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, (kopia dokumentu w załączeniu),
 - tor telefoniczny – informacja abonenta o udostępnieniu telefonicznego łącza abonenckiego przeznaczonego do transmisji alarmów pożarowych (podać typ łącza).
- 2.18.6. złożeniem wyciągu warunków ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
- 2.18.7. złożeniem karty charakterystyki obiektu zawierającej warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany graficzne obiektu (nie dotyczy obiektów, o których mowa w punkcie 2.18.6),
- 2.18.8. w uzasadnionych przypadkach Komendant Miejski ma prawo zwolnić z obowiązku złożenia dokumentów, o których mowa w punktach 2.18.6 i 2.18.7 na pisemny wniosek abonenta.
- 2.19. W przypadku zmiany operatora systemu monitoringu pożarowego abonent powinien przedłożyć w tut. Komendzie dokumenty wynikające z pkt. 2.18.1, 2.18.3, 2.18.4, 2.18.5, wskazując we wniosku obecnego i nowego operatora z zastrzeżeniem pkt. 2.28.

- 2.20. *Dopuszcza się realizację ww. procedury, związanej ze złożeniem wniosku abonenta, przez operatora posiadającego stosowne upoważnienie abonenta.*

Rozpatrywanie wniosku abonenta

- 2.21. *W ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, na wniosek Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu, wyznaczeni funkcjonariusze tut. Komendy, przeprowadzą czynności kontrolno – rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego. Abonent zobowiązany jest zapewnić udział w ww. czynnościach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pożarowego oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie (czynności, o których mowa w punkcie 2.21 mogą być częścią postępowania związanego z odbiorem obiektu w trybie art. 56 ustawy „Prawo Budowlane”).*
- 2.22. *Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, w ramach rozpatrywania wniosku abonenta może żądać od abonenta i/lub operatora dodatkowych dokumentów i informacji ważnych z punktu widzenia oceny prowadzonego postępowania.*
- 2.23. *W ramach rozpatrywania wniosku abonenta, sporządza się protokół obejmujący ocenę kompletności oraz zgodności z wymaganiami niniejszych warunków organizacyjno – technicznych, dokumentacji złożonej przez abonenta.*
- 2.24. *Po rozpatrzeniu wniosku należy pisemnie zawiadomić abonenta o uzgodnieniu sposobu połączenia lub odmowie uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 „Porąbka” przy ul. Wiejska 160.*
- 2.25. *Odmowa uzgodnienia sposobu połączenia może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:*
- a. stwierdzenia niespełnienia przez abonenta wymagań formalnych i technicznych określonych w niniejszym dokumencie,*
 - b. stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie z projektem,*
 - c. stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej i/lub systemu transmisji alarmu pożarowego,*
 - d. braku identyfikacji obiektu, w przypadku występowania kilku obiektów podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej, jako centrali zbiorczej, z której przesyłany jest alarm pożarowy do centrum odbiorczego alarmów pożarowych,*
 - e. stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej,*
 - f. stwierdzenia na obiekcie nieprawidłowości mogących mieć wpływ na funkcjonowanie systemu sygnalizacji pożarowej, w szczególności w zakresie generowania fałszywych alarmów pożarowych.*
- 2.26. *Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej może odmówić uzgodnienia sposobu podłączenia dla obiektu, który nie został oddany do użytkowania lub z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej został uznany za zagrażający życiu ludzi i nie powinien być użytkowany.*

- 2.27. *Występowanie warunków, o których mowa w pkt. 2.25 nie zwalnia z obowiązku połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej w odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), z obiektem wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu.*
- 2.28. *Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów istniejących, użytkowanych i podpiętych do systemu monitoringu pożarowego, (dot. obiektów, o których mowa w §28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)), którzy chcą zmienić operatora systemu monitoringu pożarowego na nowego, który nie ma podpisanej umowy z tut. Komendą, do czasu uruchomienia systemu monitoringu pożarowego przez nowego operatora ze stacją odbiorczą alarmów pożarowych zainstalowaną i funkcjonującą w obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 „Porąbka” przy ul. Wiejska 160, zobowiązani są, aby ich obiekty były podłączone do systemu monitoringu pożarowego przez jednego z funkcjonujących już operatorów.*

Zatem do systemu monitoringu pożarowego może być podpięty każdy obiekt, który został wyposażony w system sygnalizacji pożarowej i spełnia wymagania wynikające z ww. „Wymagań organizacyjno – technicznych...”. Podkreślić należy fakt, że system sygnalizacji pożarowej, jako urządzenie przeciwpożarowe, powinien posiadać pełną dokumentację związaną z dopuszczeniem do użytkowania i zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) powinien zostać wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Cytat:

§ 3. 1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Ponadto informujemy, że podłączenie do systemu monitoring pożarowego może być realizowane przez dowolny podmiot spełniający wymagania polskich przepisów i norm oraz wytycznych wynikających z „Wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 „Porąbka” przy ul. Wiejska 160” i ma podpisaną z tut. Komendą

stosowną umowę na zainstalowanie swoich urządzeń. Obecnie operatorami monitoringu pożarowego na terenie operacyjnym KM PSP w Sosnowcu, są następujące podmioty:

1. „NOMA 2” Sp. z o.o.
40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 36
tel. 32 359-02-51
2. „TOTAL PROJEKT” Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec, ul. Opolska 8
tel. 32 266-06-96
3. „TP TELTECH Sp. z o.o.”
ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź
Rejon Centralny w Katowicach
ul. Marii Skłodowskiej Curie 28, 40-058 Katowice
tel. 32 252-41-82

IV.2. PLACÓWKI OŚWIATOWE

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych na terenie szkół stwierdzono szereg uchybień i nieścisłości z zakresu przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej zarówno o charakterze budowlanym jak i technicznym. Do najważniejszych zastrzeżeń należy stan dróg ewakuacyjnych.

Duże zagrożenie stanowią m.in. palne obudowy dróg ewakuacyjnych. Lamperie korytarzy niektórych szkół lub ich części, wykonane są z materiałów palnych (boazeria lub inne podobne rozwiązanie), lub też wystawiane są na korytarze szafy i regały. Zawęża to szerokość dróg ewakuacyjnych a w przypadku pożaru może spowodować odcięcie jedynej drogi ewakuacji. Niektóre szkoły, szczególnie te mieszczące się w starych obiektach, nie są w ogóle wyposażone w instalację wodociągową przeciwpożarową lub też instalacja ta nie pokrywa swoim zasięgiem całości powierzchni szkoły, a w niektórych omijając poszczególne kondygnacje (szczególnie podziemne zaadaptowane na cele dydaktyczne lub użytkowe). Uzasadnia to wydawane w ostatnich latach decyzje administracyjne nakazujące wymianę hydrantów, a co za tym idzie modernizację instalacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W szeregu szkół, w których owa modernizacja jeszcze nie nastąpiła, konieczne jest utrzymanie istniejącej instalacji w stałej gotowości. Polega to na przeprowadzaniu okresowych (minimum raz na rok) przeglądów, prób, badań ciśnienia i wydajności, a także uzupełnianiu brakujących lub wadliwie działających elementów. Adaptacja nowych pomieszczeń w szkołach na cele dydaktyczne lub użytkowe, niejednokrotnie obejmujące kondygnacje piwniczne, gdzie korytarze oświetlane są jedynie światłem sztucznym, wymaga zastosowania na drogach ewakuacyjnych oświetlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego, a z uwagi na skomplikowany układ korytarzowy, dodatkowe i bardziej czytelne oznakowanie ewakuacji. Bardzo ważnym aspektem jest często bagatelizowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, a raczej jej brak lub zaniedbania w zakresie aktualizacji (wymagana minimum raz na dwa lata lub za każdym razem gdy zajdą zmiany w zakresie bezpieczeństwa pożarowego lub ewakuacji). Instrukcja Bezpieczeństwa pożarowego jest zbiorem podstawowych i niezbędnych informacji potrzebnych w momencie powstania pożaru. Instrukcja, o której mowa powyżej zawiera takie elementy, jak: warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu

technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem, sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane, sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi, sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. Zapoznanie się z jej treścią daje dostęp do podstawowych informacji na temat postępowania w sytuacji powstania pożaru oraz jak ograniczyć jego skutki. Przedmiotowa instrukcja powinna podlegać okresowej aktualizacji, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata oraz za każdym razem, kiedy nastąpi zmiana sposobu użytkowania obiektu wpływająca na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja ta powinna być jednocześnie wdrożona, a co za tym idzie wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z jej treścią w sposób pozwalający na wykorzystanie w praktyce zawartych tam informacji. Zatem stanowi ona tak naprawdę zbiór informacji niezbędnych w zakresie bezpieczeństwa obiektu i jego bezpiecznej eksploatacji. Przedstawione problemy stanowią przekrój najczęściej i najważniejszych, lecz nie wszystkich, spotykanych w szkołach problemów i są zbiorem sytuacji wymagających poprawy. Niektóre z nich leżą w zakresie kompetencji i delegacji prawnej kierownikowi jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, inne z uwagi na charakter określony przepisami prawa budowlanego podlegają organowi Nadzoru Budowlanego. Dlatego też w tym miejscu, należało by jednoznacznie stwierdzić, że analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach będących przedmiotem czynności kontrolnych, mających na celu sprawdzenie stopnia wykonalności nakazów wynikających z decyzji poprzednich dała wynik ogólny - pozytywny. Czynności sprawdzające wykazały, iż w większości przypadków bezpieczeństwo pożarowe obiektu stało się jednym z najważniejszym priorytetów w działalności szkoły, a co za tym idzie nakazy wynikające z wydanych decyzji administracyjnych zostały wykonane. Obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, nierzadko wymagają dużych nakładów finansowych, dlatego też terminy wykonania decyzji administracyjnych są dostosowywane do wielkości obciążenia jaki za sobą niesie ich realizacja. Taki stan rzeczy, świadczy o zasadności i wręcz konieczności prowadzenia czynności kontrolnych w obiektach szkolnych, ponieważ skutkiem prowadzenia tych

działań jest znaczna poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego w szkołach, a co za tym idzie bezpieczeństwa samych uczniów i ich nauczycieli. Niezależnie od powyższego tut. komenda prowadzi i będzie prowadziła na bieżąco kontrole jednostek oświatowych, a w uzasadnionych przypadkach wszczynać postępowanie administracyjne o charakterze i zakresie zależnym od stwierdzonych nieprawidłowości.

IV.3. SZPITAL MIEJSKI

Czynności kontrolne przeprowadzone w obiektach szpitala miejskiego tj. w obiekcie przy ul. Zegadłowicza oraz przy ul. Szpitalnej w związku z bieżącą działalnością tut. Komendy w latach ubiegłych wykazały szereg nieprawidłowości mających wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego osób w nich przebywających. Nieprawidłowości uwzględniają wiele obszarów, różnych aktów prawnych odnoszących się do zagadnień ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym, na stwierdzone wszystkie nieprawidłowości w tym również te wymienione powyżej zostały wydane stosowne decyzje administracyjne nakazujące ich usunięcie wraz z podaniem terminu w jakim należy to zrobić. Kolejne kontrole w obiektach, będące kontrolami o charakterze problemowym (nie obejmujące całości obiektu) wykazały, iż realizacja tych decyzji przebiega w sposób zróżnicowany i zależy od stopnia zaawansowania prac remontowych w danej części obiektu. Część obowiązków została już zrealizowana, część jest w trakcie realizacji, ale istnieją również zadania, które zostały bądź zostaną zrealizowane w sposób inny aniżeli ten wskazany w decyzji lub w przepisach o ochronie ppoż. Aby część obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego PSP w Sosnowcu została wykonana w sposób zamienny, zostały dla obiektów opracowane przez rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpożarowej wraz z rzeczoznawcami budowlanymi ekspertyzy techniczne, na podstawie których Śląski Komendant Wojewódzki wydał postanowienia pozytywne na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do tych obiektów. W związku z powyższym realizacja rozwiązań zamiennych oraz tych wynikających bezpośrednio z przepisów w obiektach szpitala jest prowadzona zgodnie z przyjętym planem wg. terminów wynikających z prolongowanych już decyzji administracyjnych. Zadania realizowane są w taki sposób, aby utrzymać obiekty szpitali w ciągłym użytkowaniu zapewniając ich użytkownikom możliwość z nich korzystania.

V. DZIAŁANOŚĆ KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNA

W ramach zagadnień kwatermistrzowsko – technicznych polegających m.in. na poprawie stanu wyposażenia strażaków i mających wpływ na bezpieczeństwo podczas udziału w akcjach ratowniczych, w 2014 roku ze środków własnych zakupione zostały przedmioty wyposażenia specjalnego i ochrony indywidualnej dla strażaków naszej jednostki między innymi: hełmy strażackie, ubrania specjalne, obuwie specjalne, rękawice strażackie, ubrania koszarowe.

Zakupy zostały zrealizowane ze środków własnych komendy, wartość zakupionych przedmiotów wynosiła 25 000,00 zł.. Ponadto pozyskano z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach środki ochrony indywidualnej na kwotę 18 000,00 zł. Zakupiono także min. specjalistyczny sprzęt pożarniczy i techniki specjalnej, środek pianotwórczy, neutralizatory substancji ropopochodnych, sprzęt ratownictwa medycznego oraz środki opatrunkowe stosowane przy oparzeniach. Wartość zakupionych przedmiotów wyniosła 63 000,00 zł. i została sfinansowana ze środków finansowych pochodzących z budżetu komendy. W zakresie doposażenia sprzętowego otrzymaliśmy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach ciężki zestaw sprzętu hydraulicznego firmy Holmatro o wartości 100 000,00 zł.

W celu utrzymania gotowości operacyjnej w 2014 roku zakupiono i wymieniono części eksploatacyjne oraz przeprowadzono prace remontowe taboru samochodowego, m.in. wymienione zostały opony w zestawie do przewozów kontenerów. Ponadto, na bieżąco wykonywane były prace konserwacyjne i naprawcze pozostałego sprzętu transportowego i silnikowego. Koszty poniesione na powyższe zadania wyniosły 80 000,00 zł., realizacji dokonano ze środków finansowych komendy.

Zaangażowanie władz miasta, darczyńców oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach zaowocowało zakupem średniego samochodu gaśniczego, koszt zakupu wyniósł 699 840,00 zł., z czego 160 000,00 zł przekazał Urząd Miejski w Sosnowcu, 150 000,00 zł. przekazała Spółka ArcelorMittal oddział Sosnowiec, natomiast pozostałą kwotę w wysokości 389 000,00 zł. otrzymano jako dofinansowanie z Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

W ramach zadań polegających na utrzymaniu - konserwacji obiektów eksploatowanych przez strażaków naszej jednostki w JRG nr 1 „Centrum” wykonany został remont pomieszczeń socjalno - bytowych wraz z wymianą sprzętu kwaterunkowego. Ponadto wykonany został remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem izolacji termicznej dachu oraz wykonano wymianę obróbek dekarских i systemu rynnowego.

Na terenie JRG nr 2 „Porąbka” wykonany został remont ogrodzenia wokół jednostki, polegający na wstawieniu w części ogrodzenia podmurówki z elementów prefabrykowanych, została wybudowana wiata z przeznaczeniem na pojemniki na śmieci oraz wykonano na bieżąco remonty konserwacyjne pomieszczeń socjalnych dla strażaków.

Wszystkie materiały do przeprowadzenia powyższych prac remontowych i konserwacyjnych zostały zakupione ze środków finansowych pochodzących z budżetu komendy, a w celu obniżenia kosztów prace remontowe zostały wykonane w 100% we własnym zakresie przez strażaków naszej jednostki.

Wartość materiałów do wykonania powyższych prac wyniosła 100 000,00 zł. natomiast szacunkowa wartość prac wykonanych przez strażaków wynosiła 50 000 zł. brutto.

Na dzień 31 grudnia 2014r. wszystkie planowane prace remontowe zostały zakończone.

VI. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

Plany finansowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu realizowane były zgodnie z dotacjami celowymi zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacje celowe na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości:

- 8 222 000,00 zł. (zadania zlecone powiatu).

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.3.2014 z dnia 19.02.2014 r. zwiększono dotację celową na 2014 rok o kwotę 60.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: FBI.3111.93.2.2014 z dnia 07.03.2014 r., FBI.3111.300.2.2014 z dnia 22.08.2014 r. oraz FBI.3111.300.3.2014 z dnia 22.08.2014 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej na łączną kwotę 404.515 zł., która została przeznaczona na wypłatę należności dla funkcjonariuszy, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.160.2.2014 z dnia 16.04.2014 r. oraz FBI.3111.160.5.2014 z dnia 12.09.2014 r. zwiększono kwotę dotacji celowej o kwotę 33.948,00 zł. z przeznaczeniem na dzierżawę łączy teleinformatycznych celem podłączenia dyspozytorni PSP do sieci OST 112.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.384.2.2014 z dnia 14.11.2014 r. zwiększono plan dotacji o kwotę 13.500,00 zł. przeznaczoną na pokrycie kosztów szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej i na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak oraz na zakup paliwa.

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.393.2.2014 z dnia 14.11.2014 r. zwiększono kwotę dotacji celowej o kwotę 9.888,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz utrzymanie gotowości bojowej.

Ponadto otrzymaliśmy środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 4) w wysokości 1.435,00 zł. (Decyzje Nr FBI.3111.256.21.2014 z dnia 28.10.2014 r.) na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez PSP, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r.

Dzięki pozyskanym dodatkowym środkom z budżetu miasta w kwocie 160.000,00 zł. (Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca nr 442 z dnia

25.04.2014r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu - zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault D 14 MED z napędem 4 x 2 wraz z wyposażeniem. (koszt całkowity - 699.840,00 zł.)

Dodatkowo Urząd Miejski przekazał kwotę 9.557,00 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 1050 z dnia 24.10.2014 r.) z przeznaczeniem na refundację kosztów zakupu części zamiennych do samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Dotacje celowe udzielone z budżetu państwa zostały wykorzystane na wydatki bieżące, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu na rok 2015 wynosi 8.291.000,00 zł.

Analizując wysokość dotacji oraz wydatki poniesione w 2014 roku należy stwierdzić, że nawet przy bardzo oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi, trudno będzie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

VII. PODSUMOWANIE

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, iż poziom bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta wzrasta poprzez sukcesywne doposażenie PSP w sprzęt oraz stałe prowadzenie szkoleń i doskonań zawodowych, dostosowanych do nieustannie zmieniających się współczynników zagrożeń. Prowadzona działalność kontrolno – rozpoznawcza skutkuje zmniejszeniem ryzyka powstania pożarów i innych zagrożeń w szczególności w dużych obiektach przemysłowych oraz obiektach użyteczności publicznej. Coroczne kampanie uświadamiające kierowane szczególnie do dzieci i młodzieży realizowane przez komendę w przyszłości skutkować będą dużą wiedzą społeczną co do zachowań oraz postępowania w razie zagrożenia.

VIII. WNIOSKI


- Posiadany przez Komendę Miejską samochód specjalny SD – 37 (drabina mechaniczna) wymaga niezwłocznej wymiany na nowy. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami tj.:
 - ❖ wiek samochodu 22 lat,
 - ❖ stan techniczny,
 - ❖ duża awaryjność,
 - ❖ wysokie koszty naprawy spowodowane brakiem dostępności części zamiennych oraz ich ceną (wielokrotnie produkowanych na zamówienie).

W związku z powyższym należy podjąć działania mające na celu pozyskanie nowego samochodu tego typu.

Obowiązujące procedury dysponowania sił i środków, wprowadzone od 15 września 2011 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i ich zmiany w 2012 i 2013 roku spowodowały wzrost ilości zadysponowanych sił i środków na miejsce akcji, co skutkowało podniesieniem bezpieczeństwa mieszkańców jak i samych ratowników. Jednakże, pociągnęło to za sobą zwiększoną ilość dyspozycji samochodu specjalnego SD – 37 do zdarzeń na terenie miasta. Ilość wyjazdów przed wprowadzeniem w/w procedury utrzymywała się na poziomie porównywalnym jak w 2011r.


ANALIZA UDZIAŁU W DZIAŁANIACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH SAMOCHODU DRABINA SD-37 IVECO

Wykres nr 7 – Dyspozycje SD – 37 w latach 2011 – 2014

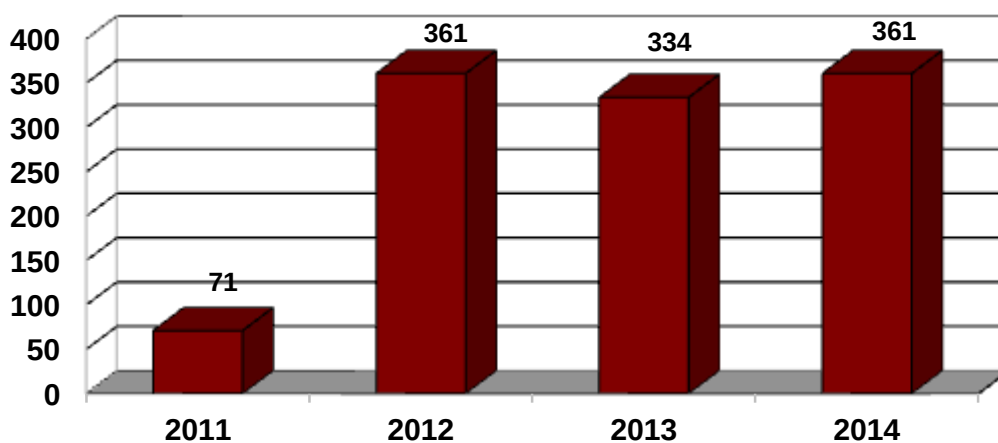

IŁOŚĆ GODZIN WYCOFANIA Z PODZIAŁU BOJOWEGO SAMOCHODU DRABINA SD-37 IVECO – awarie, serwis

Wykres nr 8 – Wycofania SD – 37 w latach 2008 – 2014

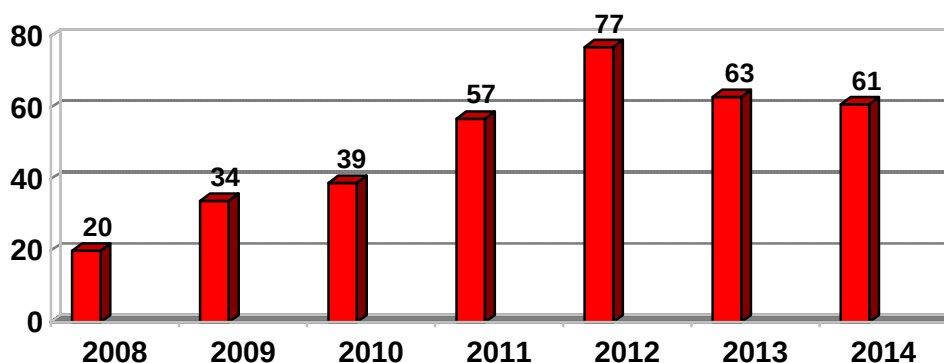

- Należy podjąć działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność Komendy oraz Stanowiska Kierownika Komendanta Miejskiego PSP.
- Kontynuować działania profilaktyczne (propagandowe) w związku z wypalaniem traw oraz zagrożeniem związanym z tlenkiem węgla (pogadanki w szkołach, przedszkolach, informacje w mediach, itp.) i szeroko pojętym bezpieczeństwem pożarowym.

IX. SPIS WYKRESÓW

STRONA

- Wykres nr 1 – Struktura zatrudnienia według poziomu wykształcenia 7
- Wykres nr 2 – Struktura zatrudnienia według lat służby 8
- Wykres nr 3 – Ilość zdarzeń ogółem w latach 2005 – 2014 10
- Wykres nr 4 – Pożary w latach 2005 – 2014 10
- Wykres nr 5 – Miejscowe zagrożenia w latach 2005 – 2014 11
- Wykres nr 6 – Alarmy fałszywe w latach 2005 – 2014 11
- Wykres nr 7 – Analiza udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych
Samochodu drabina SD – 37 IVECO w latach 2011 – 2014 37
- Wykres nr 8 – Ilość godzin wycofania z podziału bojowego samochodu
drabina SD – 37 IVECO – awarie, serwis w latach 2008 – 2014 37

X.	SPIS SCHEMATÓW	STRONA
	• Schemat nr 1 – Schemat organizacyjny KM PSP w Sosnowcu	3

XI.	SPIS TABEL	STRONA
	• Tabela nr 1 – Ilość zdarzeń w rozbiciu na wielkość oraz rodzaj	11
	• Tabela nr 2 – Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów	12
	• Tabela nr 3 – Najczęstsze przyczyny miejscowych zagrożeń	12
	• Tabela nr 4 – Ilość interwencji poszczególnych JRG 2014r.	13
	• Tabela nr 5 – Współdziałanie podczas akcji z innymi służbami i instytucjami	13
	• Tabela nr 6 – Pojazdy pożarnicze	14